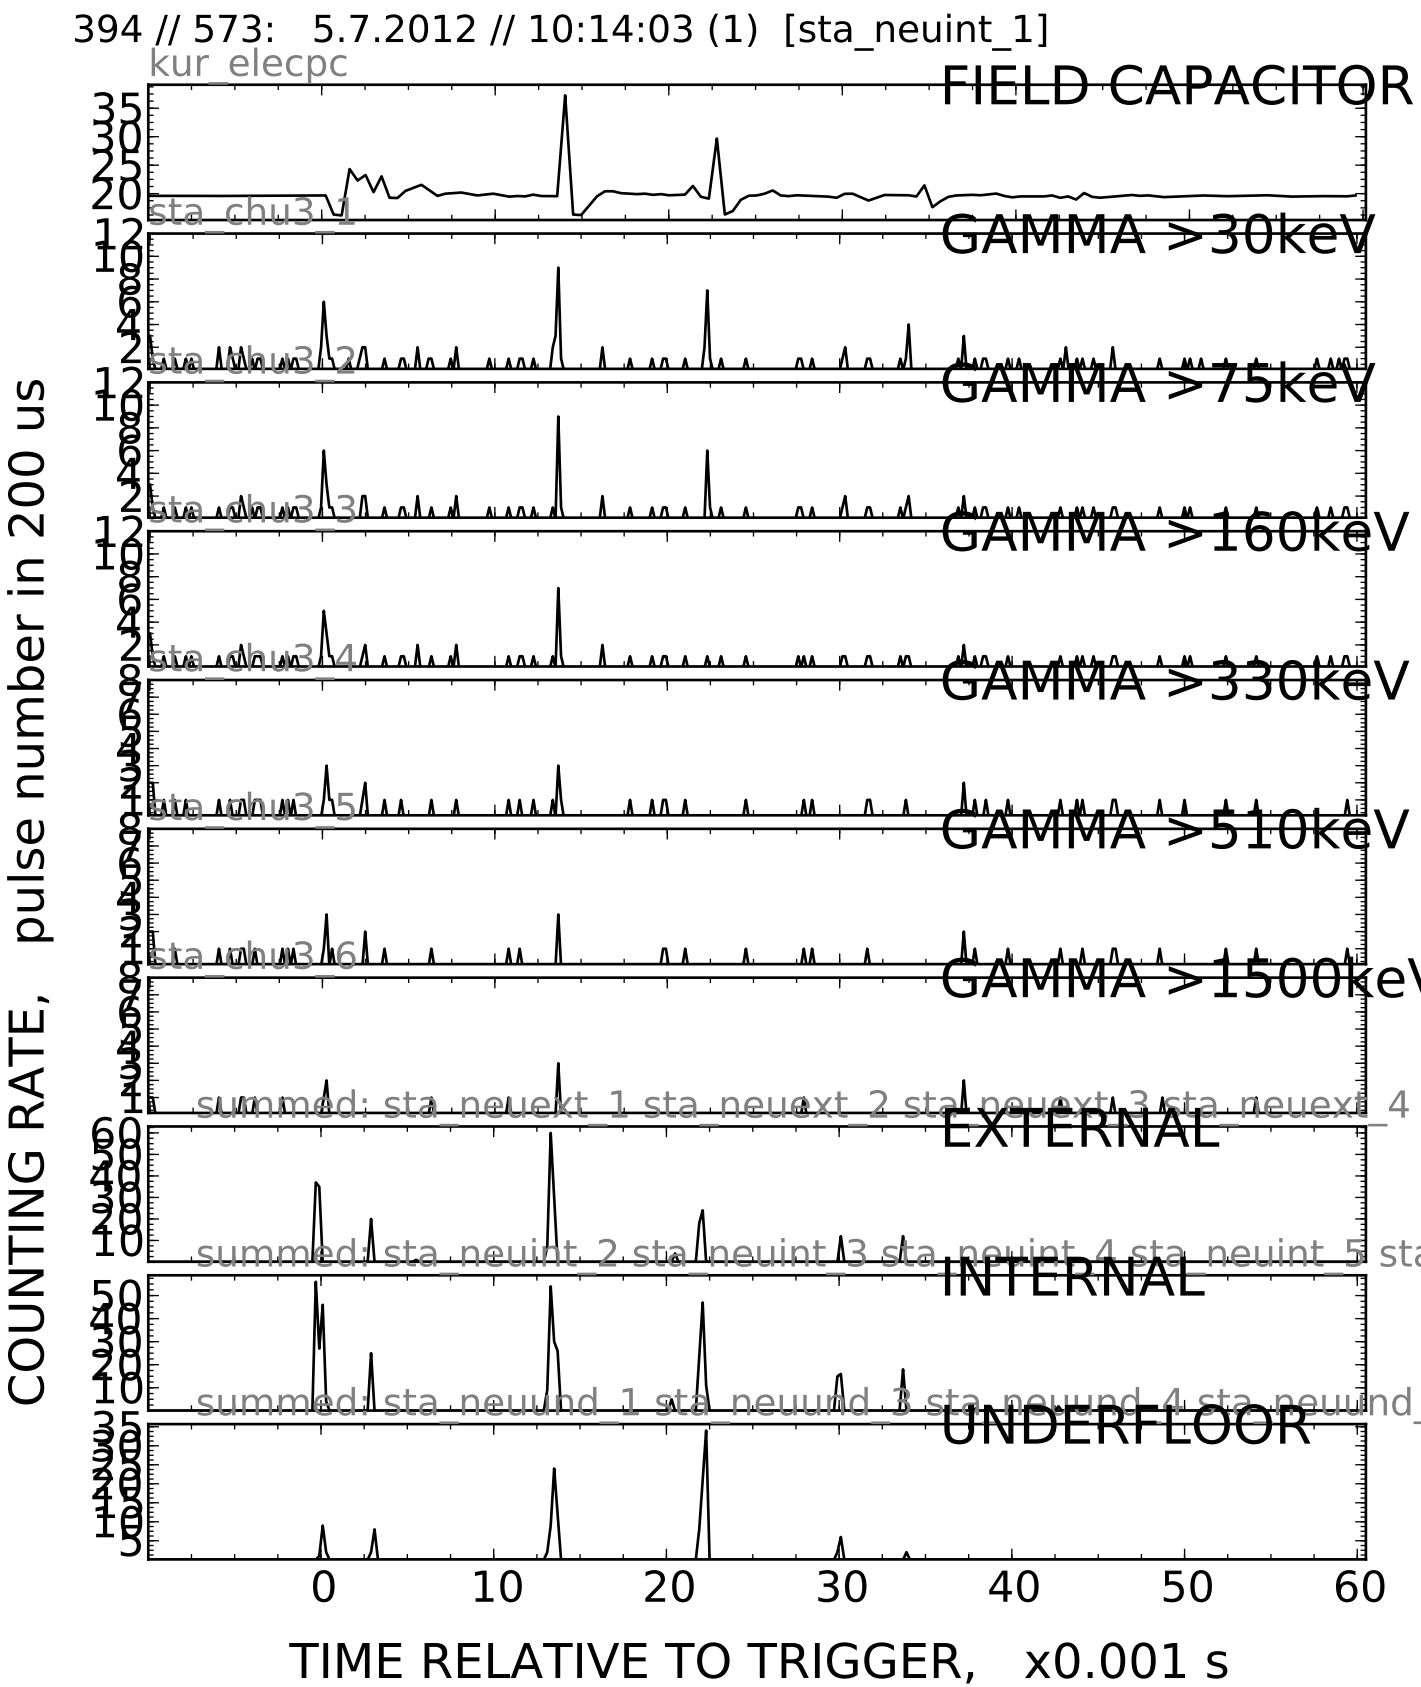
394 // 573: 5.7.2012 // 10:14:03 (1) [sta_neuint_1]
kur_elecpc
FIELD CAPACITOR
sta_chu3_1
GAMMA >30keV
sta_chu3_2
GAMMA >75keV
sta_chu3_3
GAMMA >160keV
sta_chu3_4
GAMMA >330keV
sta_chu3_5
GAMMA >510keV
sta_chu3_6
GAMMA >1500keV
summed: sta_neuext_1 sta_neuext_2 sta_neuext_3 sta_neuext_4 s
EXTERNAL
summed: sta_neuint_2 sta_neuint_3 sta_neuint_4 sta_neuint_5 sta_
INTERNAL
summed: sta_neuund_1 sta_neuund_3 sta_neuund_4 sta_neuund_5
UNDERFLOOR
COUNTING RATE, pulse number in 200 us
0
10
20
30
40
50
60
TIME RELATIVE TO TRIGGER, x0.001 s